


# Installations- und Bedienungsanleitung

## LED – Rettungszeichenleuchte FL3 LED AUTOTEST

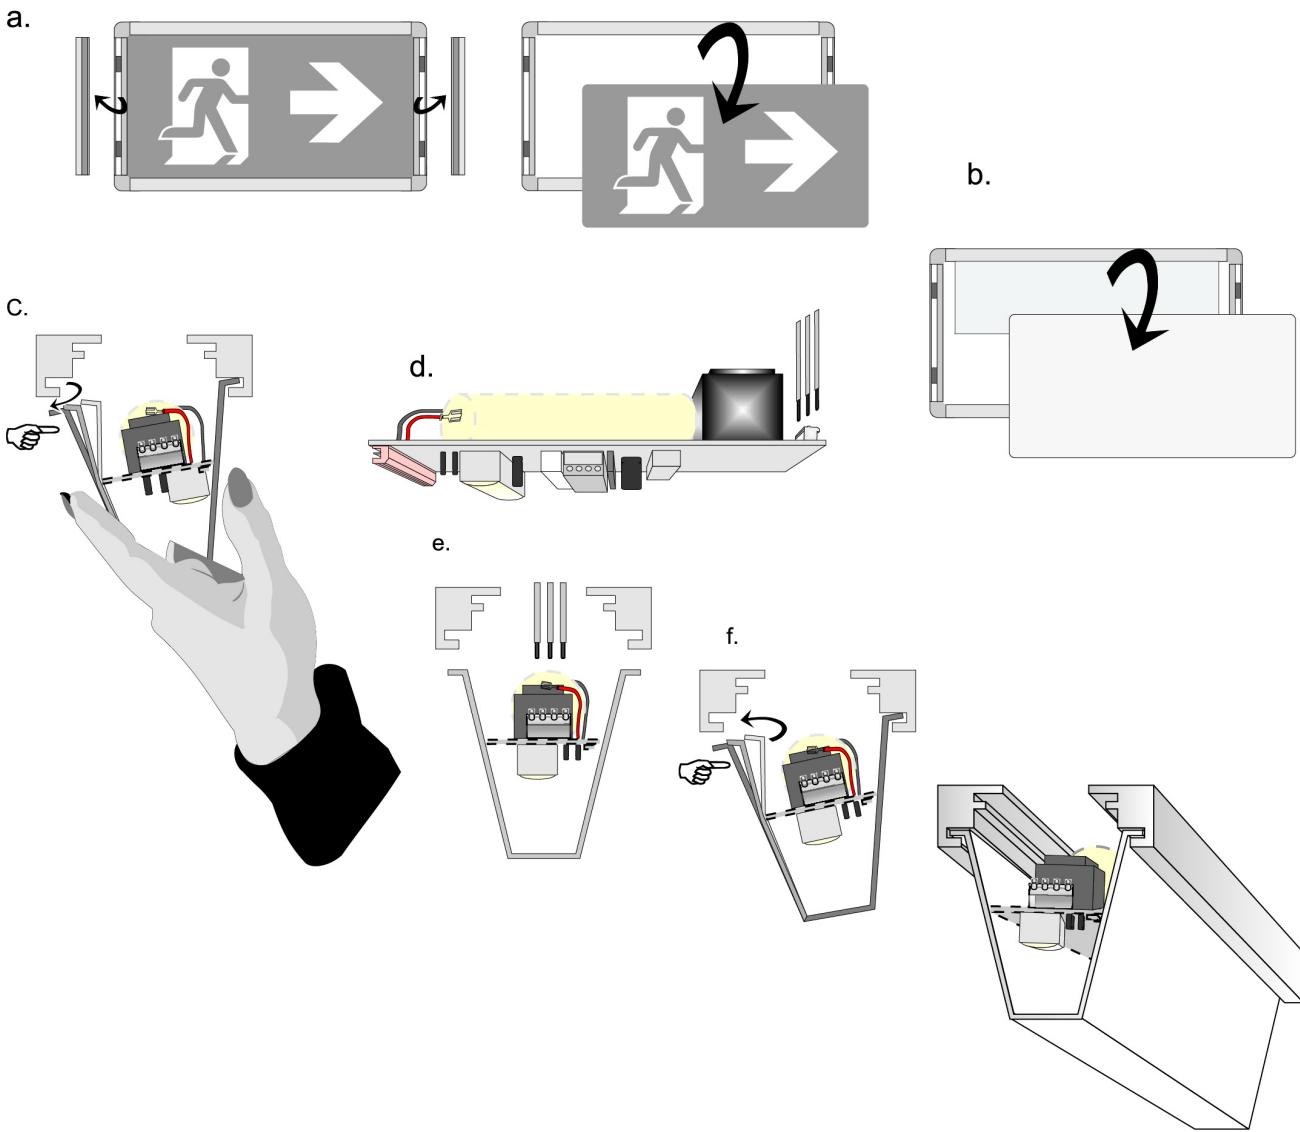

1. Das Klipsprofil, wie dargestellt, abklappen und abnehmen.
2. Piktogrammfolie oben und unten aus dem Profil ziehen und entnehmen. Die Scheibe herausnehmen.
3. Reflektor mit leichtem Druck zusammenpressen und aus dem Gehäuse entnehmen.  
Gegebenenfalls den Stecker zum Prüftaster sowie LED-Leuchtmittel an der Elektronikbox lösen und den Erdstecker am Profil abziehen. Anschließend Gehäuse gemäß Montageart befestigen.
4. Die Netzzuleitung ins Gehäuse einführen und soweit kürzen, dass das angeschlossene Anschlusskabel bei dem seitlich im inneren des Leuchtengehäuses liegender Reflektor erreicht wird. Der Anschlussraum ist knapp bemessen! Ersetzen Sie Leitungen mit beschädigter Isolation um Kurzschlüsse zu verhindern!
5. Den elektrischen Anschluss, wie umseitig beschrieben, herstellen. Falls gelöst - Stecker für den Prüftaster, das LED-Leuchtmittel und Erdanschluss wieder einstecken.
6. Reflektor ausrichten und zum oberen Profil bewegen. Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitungen nicht aus der Klemme rutschen!
7. Reflektor einseitig in das Aluminiumprofil einsetzen, zusammendrücken und auf der anderen Seite einrasten.
- Opale Scheibe einsetzen. Piktogrammfolie oben und unten unter das Profil schieben bis diese plan auf der Scheibe liegt.
8. Klipsprofile ansetzen und nach innen klappend befestigen.

# Installations- und Bedienungsanleitung

## LED – Rettungszeichenleuchte FL3 LED AUTOTEST


### Allgemein

Lesen und beachten Sie diese Anweisung bitte sorgfältig, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Leuchte zu gewährleisten. Bewahren Sie die Anweisung anschließend gut auf, um ggf. auftretende Fragen beantworten zu können.

### Montage

Die Leuchte ist eine Einzelbatterieleuchte entsprechend EN 60598-2-22 geeignet zur Verwendung in Innenräumen. Sie kann auf ebenen Flächen, Wänden oder Decken in senkrechter oder waagerechter Stellung montiert werden. Kabeleinführungen sind so herzustellen, dass diese durch die beiliegenden Kunststofffüllen verschlossen werden. Ein Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit ist der Schutzart entsprechend zu verhindern.


### Netzanschluss und Inbetriebnahme



In Bereitschaft      Dauerschaltung      schaltbar



Achtung! Das Gehäuse der Leuchte muss zwingend über den vorhandenen Erdungsanschluss mitgeerdet werden.

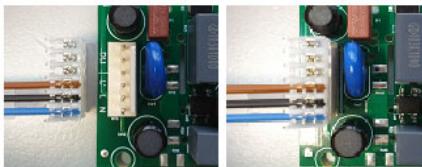

Nach dem Anschluss an das Netz wird der Ladevorgang gestartet und durch die LED der Funktionsanzeige angezeigt. Nach ca. 20 Stunden ist der Ladevorgang abgeschlossen und die Leuchte ist betriebsbereit. Bei Umgebungstemperatur über +40°C wird die Akkuladung komplett abgeschaltet. Im Rahmen der Inbetriebnahme muss mindestens ein Entladzyklus (Netzabschaltung für, je nach Ausführung 3h/8h) durchgeführt werden um zu prüfen, ob die angegebene Betriebsdauer erreicht wird.

### Autotest

Die Elektronik führt folgende, nach den gültigen Vorschriften durchzuführende Tests der Betriebsfunktion selbstständig durch:

- Funktionstest: 1x monatlich, Testdauer: 5 min
- Kapazitätstest: 1x jährlich, Testdauer: 3h

Der erste Funktions- sowie Brenndauertest werden entsprechend der Brenndauertest-Verschiebung (ja/nein) gesteuert um eine möglichst hohe Verfügbarkeit der Notbeleuchtung bei mehreren Strahlern in einem Raum zu erreichen.

Ist durch einen Netzausfall der eingebaute Akku vollständig oder teilweise entladen wird der automatische Kapazitätstest um bis zu 24 Stunden verzögert. Betriebszustände und Funktionsstörungen werden gemäß nachfolgender Liste angezeigt.

### Funktionsanzeige LED

Mittels der Prüftaster-LED kann die Betriebsbereitschaft des Versorgungsgerätes kontrolliert werden:

Grün permanent:	Netzbetrieb
Grün 5 Sek. permanent dann	
1 Sek. rot blinkend 200ms Takt:	Temperaturfehler des Akkus
Grün 5 Sek. permanent dann	
1 Sek. gelb permanent:	Brenndauertest wurde verschoben
Rot blinkend 1 Sek. Takt:	Netzbetrieb mit Akkufehler
Rot blinkend 2 Sek. Takt:	Netzbetrieb mit Leuchtmittelfehler
Rot permanent:	Ladestörung
Rot 5 Sek. permanent dann	
1 Sek. rot blinkend 200ms Takt:	Temperaturfehler des Akkus für mehr als 12 Stunden
Gelb blinkend 1 Sek. Takt:	Funktionsfehler
Gelb blinkend 2 Sek. Takt:	Brenndauertest
LED aus:	Notbetrieb



1. Netzanschluss. 2. Schiebeschalter.

### Schiebeschalter Einstellungen

BS	<input type="checkbox"/>	3	DS	S1 8h / 3h – Notbetrieb-Dauer
2A	<input type="checkbox"/>	2	1A	S2 2A / 1A – 2A = 2x Akku, 1A = 1x Akku
8h	<input checked="" type="checkbox"/>	1	3h	S3 BS / DS – Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung

### Manueller Test

Durch Drücken des "Test" Tasters ca. 2sec wird ein manueller Test ausgelöst. Der Test wird nach 5 Minuten automatisch beendet und hat keine Auswirkungen auf die programmierten Testzeiten. Zum vorzeitigen Abbrechen eines manuellen Tests den Taster für 3sec gedrückt halten, bis die Statusanzeige- LED grün leuchtet oder blinkt.

### Brenndauertestverschiebung einstellen

Achtung!!! Im Rahmen der Erstinbetriebnahme beachten.

Laut Sicherheitsbestimmungen nach DIN EN 62034 (VDE 0711-400) dürfen die benachbarten Leuchten in einem Raum nicht gleichzeitig einen Brenndauertest durchführen. Der Zähler wird bei allen Leuchten mit und ohne Testverschiebung mit der Erstinbetriebnahme gestartet und unabhängig wie lange die Leuchte danach außer Betrieb war, nach der Folgeeinbetriebnahme fortgesetzt. Im Betrieb den Prüftaster mindestens 6 Sek. gedrückt halten, bis die Status-LED anfängt abwechselnd rot-grün zu blinken. Jetzt kann der Prüftaster losgelassen werden, die Status-LED signalisiert den zuletzt eingestellten Zustand. Die LED leuchtet „grün“ -> die Testverschiebung ist inaktiv, leuchtet die LED „rot“ -> die Testverschiebung ist aktiv. Mit jedem erneuten kurzen Tastendruck erfolgt die Statusänderung, um die gewünschte Einstellung ab zu speichern, muss der Prüftaster während des ausgewählten Status länger als 3 Sek. gedrückt gehalten werden. Sobald die Status-LED fängt an zu blinken, kann der Prüftaster losgelassen werden. Die Leuchte hat nun die Konfiguration gespeichert.

Bei jeder Inbetriebnahme der Leuchte wird Status der Testverschiebung durch schnelles blinken der Status-LED angezeigt, „rot“ -> die Testverschiebung ist aktiv und „grün“ -> die Testverschiebung ist inaktiv.

### Sicherheitsrichtlinien

Installation, Anschluss und Inbetriebnahme dieser Leuchte hat gemäß aller gültigen nationalen Sicherheitsbestimmungen und Installationsrichtlinien zu erfolgen. Die Arbeiten sind durch eine im Bereich Elektrotechnik qualifizierte & ausgebildete Person auszuführen. Jeder Betrieb der Leuchte abweichend von den in dieser Anleitung genannten Vorgaben sowie jede Änderung an der Leuchte oder in der Schaltung der Leuchte schließt alle möglichen Ersatzansprüche und -leistungen aus und kann die Funktion und die Sicherheit der Leuchte beeinträchtigen.

### Garantie

Auf dieses Produkt gewähren wir eine 2 jährige Garantie. Diese Garantieleistung tritt nur in Kraft, wenn die Leuchte unverändert blieb und entsprechend der Betriebsanleitung angeschlossen und eingesetzt wurde.

Akkum und Leuchtmittel sind Verschleißteile.

Aufgrund der Langlebigkeit des Leuchtmittels umfasst die Garantie auch die Funktion des Leuchtmittels. Ausgenommen von der Garantie sind jedwede Schäden aufgrund mechanischer Belastung. Auf den Akku gewähren wir eine einjährige Garantie, wenn dieser nachweislich innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs eingesetzt wurde.

Die folgenden Angaben werden nur zum Zweck der Anleitung gegeben und führen zu keiner vertraglichen Bindung.

Die Qualität der Akkus stellt sicher, das bei Einhaltung der angegebenen Temperaturen mit einer Nutzungsdauer von mehr als vier Jahren gemäß den gültigen DIN / EN / VDE Normen gerechnet werden kann.

### Lagerung und Pflege

Die Leuchte darf maximal 3 Monate ohne Benutzung gelagert werden. Danach muss der Akku nachgeladen werden. Andernfalls kann nicht garantiert werden dass die Leuchte die volle Betriebsdauer im Notbetrieb erreicht. Um die Leuchte zu reinigen mit einem feuchten Tuch über das Gehäuse wischen. Keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermilch verwenden.

### Technische Daten

Typ Elektronik	AX-3-SN	AX-8-RN
Nennspannung	230V / 50-60Hz	
Leuchtmittel	12 * LED	
Anschlussleistung DS	10,7VA (Akku leer) / 6,6VA (Akku voll)	
Leistung Ladung BS	5,1VA (Akku leer) / 1,9VA (Akku voll)	
Ladestrom	180mA	
Ladezeit (80%)	< 8h	
Akkutyp / Spannung	LiFePO4 / 3,2V	
Kapazität	1,6Ah	
Brenndauer Notbetrieb	3h	8h
Nennlichtstrom (ca.)	> 130lm	> 60lm
Lichtstromfaktor BLF	100%	40%
Temperaturbereich	+5°C bis +45°C	
Luftfeuchte	max. 60%	
Gehäuse Material	Aluminium	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP43	